SALVI s.p.a. fabbrica conduttori elettici	ISO 9001:2000	CATALOGO	Pagina 1 / 1
		Categoria Merceologica	Multip. PVC/PVC
		Applicazione	Sensori
		Norme	CEI 20-52 RoHS

Codice articolo		Descrizione	Tipo schermo	Dimensione
ABR0144		CAVO 3X0,14 PVC/PVC		3,10 mm
ABR0159		CAVO 3X0,14 PVC/PVC		2,70 mm
ABR0251		CAVO 3X0,25 PVC/PVC		3,80 mm
ABR0252		CAVO 3X0,25 300V "CE" PVC/PVC		4,20 mm
ACR0151		CAVO 4X0,14 PVC/PVC		3,70 mm
ACR0251		CAVO 4X0,25 300 V"CE" PVC/PVC		4,25 mm
ADR0210		CAVO 6X0,20 250 V"CE" PVC/PVC		4,95 mm

SALVI spa Via Fratelli di DIO, 2/C 20026 NOVATE MILANESE (MI) ITALY
Telefono +39 02 38.20.10.30 – Telefax +39 02 38.200.229 www.salvi-spa.com

La riproduzione o la cessione a terzi di questo documento, in qualsiasi forma, è proibita senza il consenso scritto della Salvi SpA. Tutti i diritti riservati.

www.salvi-spa.com

fabbrica conduttori elettici	ISO 9001:2000	SPECIFICA TECNICA	Cod. ABR0144
		Descrizione	CAVO 3X0,14 PVC/PVC
		Norme	CEI 20-52 RoHS
		Data	16/05/08

Categoria Merceologica	Multip. PVC/PVC
Applicazione	Sensori

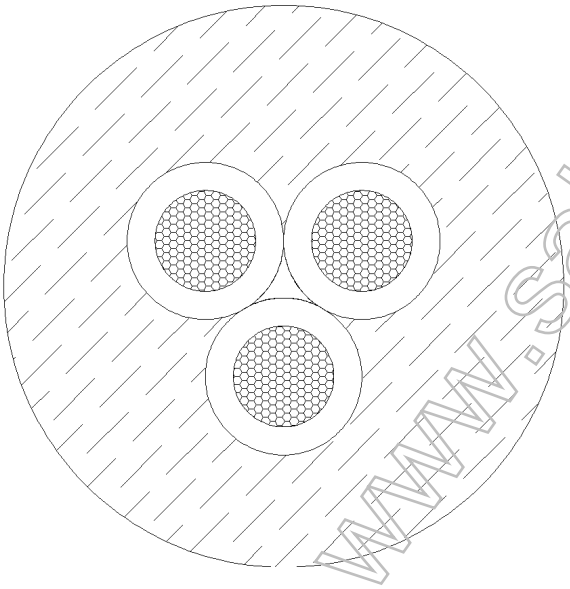

Dati Costruttivi		Dati Elettrici e Fisici	
N°. Conduttori	3		
Sezione	0,14 mm²		
Formazione	18 X 0,100 mm		
Natura del Conduttore	RAME ROSSO 0,10 +/- 0,007		
		Resistenza Elettr. Conduttore	140,0 Ohm/Km Max.

Numero Isolamenti	3
Diametro Isolamenti	0,90 mm
Tolleranza	±0,05 mm
Materiale di Isolamento	PVC X ISOLAM. UL1581 - 105°- 91 SHORE A

Diametro Guaina	3,10mm
Tolleranza	±0,20 mm
Materiale Guaina	PVC X GUAINA UL 2464 - 80°- 72 SHORE A

COLORAZIONE ISOLAM.

MA-BL-NE<>BRN-BLU-BLK

DATI TECNICI CAVO

	Temperatura Esercizio	-20 ÷ +80 °C
	Peso	12,79 Kg/Km
	Tensione di Lavoro	250 V

SALVI spa **Via Fratelli di DIO, 2/C 20026 NOVATE MILANESE (MI) ITALY**
Telefono +39 02 38.20.10.30 – Telefax +39 02 38.200.229 www.salvi-spa.com

La riproduzione o la cessione a terzi di questo documento, in qualsiasi forma, è proibita senza il consenso scritto della Salvi SpA. Tutti i diritti riservati.

www.salvi-spa.com

SALVI s.p.a. fabbrica conduttori elettici	ISO 9001:2000	SPECIFICA TECNICA	Cod. ABR0159
		Descrizione	CAVO 3X0,14 PVC/PVC
		Norme	CEI 20-52 RoHS
		Data	16/05/08

Categoria Merceologica	Multip. PVC/PVC
Applicazione	Sensori

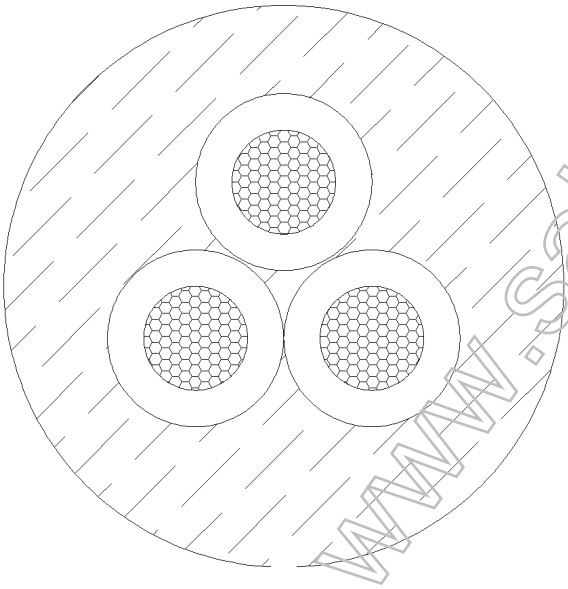

Dati Costruttivi		Dati Elettrici e Fisici	
N°. Conduttori	3		
Sezione	0,14 mm²		
Formazione	36 X 0,070 mm		
Natura del Conduttore	RAME ROSSO O,O7 +/- 0,007		

N°. Conduttori	3		
Sezione	0,14 mm²		
Formazione	36 X 0,070 mm		
		Resistenza Elettr. Conduttore	140,0 Ohm/Km Max.

Numero Isolamenti	3
Diametro Isolamenti	0,85 mm
Tolleranza	±0,10 mm
Materiale di Isolamento	PVC X ISOLAM. UL1015 / R3 105° 96 A

Numero Isolamenti	1
Diametro Isolamenti	2,70 mm
Tolleranza	±0,15 mm
Materiale di Isolamento	PVC X ISOLAM. R3 - 105°- 81 SHORE A -

COLORAZIONE ISOLAM.

MA-BL-NE<>BRN-BLU-BLK

DATI TECNICI CAVO

	Temperatura Esercizio	-20 ÷ +80 °C
	Peso	10,99 Kg/Km
	Tensione di Lavoro	250 V

SALVI spa **Via Fratelli di DIO, 2/C 20026 NOVATE MILANESE (MI) ITALY**
Telefono +39 02 38.20.10.30 – Telefax +39 02 38.200.229 www.salvi-spa.com

La riproduzione o la cessione a terzi di questo documento, in qualsiasi forma, è proibita senza il consenso scritto della Salvi SpA. Tutti i diritti riservati.

www.salvi-spa.com

SALVI s.p.a. fabbrica conduttori elettici	ISO 9001:2000	SPECIFICA TECNICA	Cod. ABR0251
		Descrizione	CAVO 3X0,25 PVC/PVC
		Norme	CEI 20-52 RoHS
		Data	16/05/08

Categoria Merceologica	Multip. PVC/PVC
Applicazione	Sensori

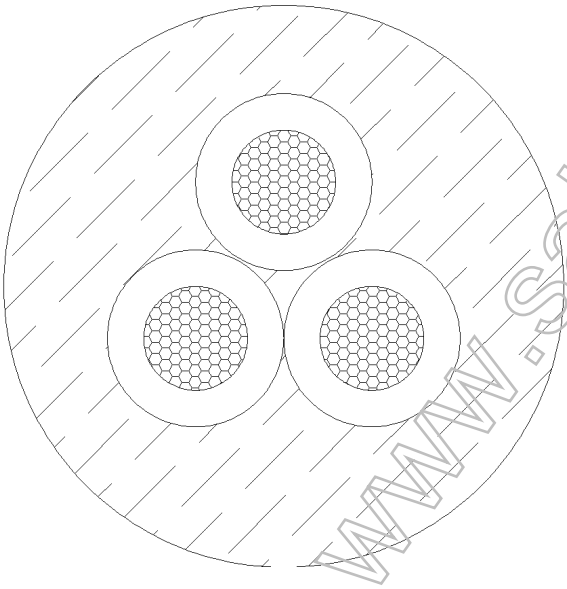

Dati Costruttivi		Dati Elettrici e Fisici	
N°. Conduttori	3		
Sezione	0,25 mm²		
Formazione	32 X 0,100 mm		
Natura del Conduttore	RAME ROSSO 0,10 +/- 0,007		
		Resistenza Elettr. Conduttore	80,0 Ohm/Km Max.
Numero Isolamenti	3		
Diametro Isolamenti	1,15 mm		
Tolleranza	±0,10 mm		
Materiale di Isolamento	PVC X ISOLAM. UL1581 - 105°- 91 SHORE A		
Materiale	MASTER PER PVC GRIGIO RAL 7001		
Diametro Guaina	3,80mm		
Tolleranza	±0,15 mm		
Materiale Guaina	PVC X GUAINA UL 2464 - 80°- 72 SHORE A		

COLORAZIONE ISOLAM.

MA-BL-NE<>BRN-BLU-BLK

DATI TECNICI CAVO

	Temperatura Esercizio	-20 ÷ +80 °C
	Peso	21,93 Kg/Km
	Tensione di Lavoro	250 V

SALVI spa **Via Fratelli di DIO, 2/C 20026 NOVATE MILANESE (MI) ITALY**
Telefono +39 02 38.20.10.30 – Telefax +39 02 38.200.229 www.salvi-spa.com

La riproduzione o la cessione a terzi di questo documento, in qualsiasi forma, è proibita senza il consenso scritto della Salvi SpA. Tutti i diritti riservati.

www.salvi-spa.com

SALVI s.p.a. fabbrica conduttori elettici	ISO 9001:2000	SPECIFICA TECNICA	Cod. ABR0252
		Descrizione CAVO 3X0,25 300V "CE" PVC/PVC	
		Norme CEI 20-52 RoHS	Data 16/05/08

Categoria Merceologica	Multip. PVC/PVC
Applicazione	Sensori

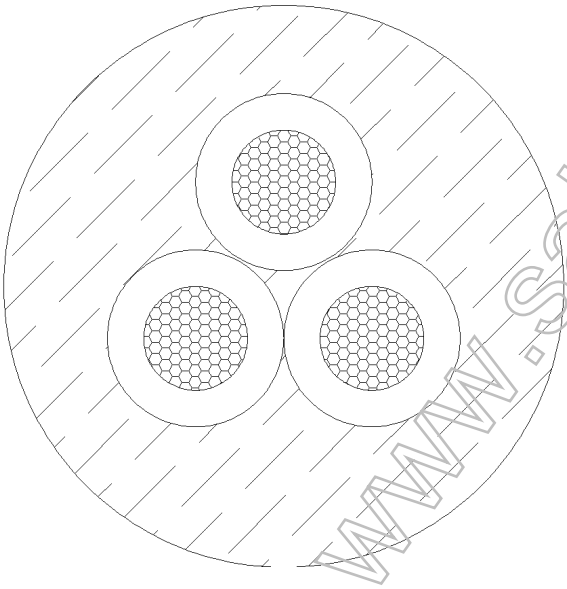

Dati Costruttivi		Dati Elettrici e Fisici	
N°. Conduttori	3		
Sezione	0,25 mm²		
Formazione	32 X 0,100 mm		
Natura del Conduttore	RAME ROSSO 0,10 +/- 0,007		
		Resistenza Elettr. Conduttore	80,0 Ohm/Km Max.
Numero Isolamenti	3		
Diametro Isolamenti	1,15 mm		
Tolleranza	±0,10 mm		
Materiale di Isolamento	PVC X ISOLAM. UL1015 R3 105° 96 A		
Materiale	PVC X GUAINA UL 2464 - 80°- 72 SHORE A		
Diametro Guaina	4,20mm		
Tolleranza	±0,15 mm		
Materiale Guaina	MASTER PER PVC GRIGIO RAL 7001		

COLORAZIONE ISOLAM.

MA-BL-NE<>BRN-BLU-BLK

DATI TECNICI CAVO

	Temperatura Esercizio	-20 ÷ +80 °C
	Peso	26,02 Kg/Km
	Tensione di Lavoro	250 V

SALVI spa **Via Fratelli di DIO, 2/C 20026 NOVATE MILANESE (MI) ITALY**
Telefono +39 02 38.20.10.30 – Telefax +39 02 38.200.229 www.salvi-spa.com

La riproduzione o la cessione a terzi di questo documento, in qualsiasi forma, è proibita senza il consenso scritto della Salvi SpA. Tutti i diritti riservati.

www.salvi-spa.com

fabbrica conduttori elettici	ISO 9001:2000	SPECIFICA TECNICA	Cod. ACR0151
		Descrizione	CAVO 4X0,14 PVC/PVC
		Norme	CEI 20-52 RoHS
		Data	16/05/08

Categoria Merceologica	Multip. PVC/PVC
Applicazione	Sensori

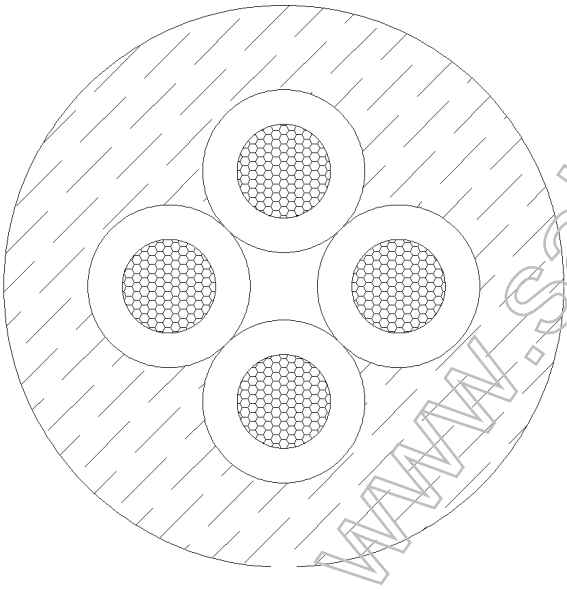

Dati Costruttivi		Dati Elettrici e Fisici	
N°. Conduttori	4		
Sezione	0,14 mm²		
Formazione	18 X 0,100 mm		
Natura del Conduttore	RAME ROSSO 0,10 +/- 0,007		
		Resistenza Elettr. Conduttore	140,0 Ohm/Km Max.
Numero Isolamenti	4		
Diametro Isolamenti	1,05 mm		
Tolleranza	±0,10 mm		
Materiale di Isolamento	PVC X ISOLAM. R2/TI1 80°- 93 SHORE A -		
Diametro Guaina	3,70mm		
Tolleranza	±0,20 mm		
Materiale Guaina	PVC X GUAINA UL 2464 - 80°- 72 SHORE A		

COLORAZIONE ISOLAM.

BI-MA-VE-GI<>WHT-BRN-GRN-YEL

DATI TECNICI CAVO

	Temperatura Esercizio	-20 ÷ +80 °C
	Peso	19,83 Kg/Km
	Tensione di Lavoro	250 V

SALVI spa **Via Fratelli di DIO, 2/C 20026 NOVATE MILANESE (MI) ITALY**
Telefono +39 02 38.20.10.30 – Telefax +39 02 38.200.229 www.salvi-spa.com

La riproduzione o la cessione a terzi di questo documento, in qualsiasi forma, è proibita senza il consenso scritto della Salvi SpA. Tutti i diritti riservati.

www.salvi-spa.com

SALVI s.p.a. fabbrica conduttori elettici	ISO 9001:2000	SPECIFICA TECNICA	Cod. ACR0251
		Descrizione CAVO 4X0,25 300 V"CE" PVC/PVC	
		Norme CEI 20-52 RoHS	Data 16/05/08

Categoria Merceologica	Multip. PVC/PVC
Applicazione	Sensori

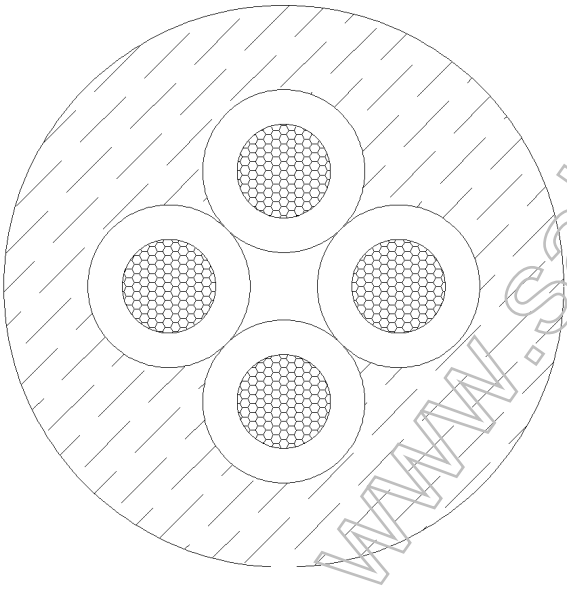

Dati Costruttivi		Dati Elettrici e Fisici	
N°. Conduttori	4		
Sezione	0,25 mm²		
Formazione	32 X 0,100 mm		
Natura del Conduttore	RAME ROSSO 0,10 +/- 0,007		
		Resistenza Elettr. Conduttore	80,0 Ohm/Km Max.
Numero Isolamenti	4		
Diametro Isolamenti	1,15 mm		
Tolleranza	±0,10 mm		
Materiale di Isolamento	PVC X ISOLAM. UL1015 R3 105° 96 A		
Materiale	PVC X GUAINA UL 2464 - 80°- 72 SHORE A		
Diametro Guaina	4,25mm		
Tolleranza	±0,15 mm		
Materiale Guaina	MASTER PER PVC GRIGIO RAL 7001		

COLORAZIONE ISOLAM.

MA-BI-BL-NE<>BRN-WHT-BLU-BLK

DATI TECNICI CAVO

	Temperatura Esercizio	-20 ÷ +80 °C
	Peso	26,79 Kg/Km
	Tensione di Lavoro	250 V

SALVI spa **Via Fratelli di DIO, 2/C 20026 NOVATE MILANESE (MI) ITALY**
Telefono +39 02 38.20.10.30 – Telefax +39 02 38.200.229 www.salvi-spa.com

La riproduzione o la cessione a terzi di questo documento, in qualsiasi forma, è proibita senza il consenso scritto della Salvi SpA. Tutti i diritti riservati.

www.salvi-spa.com

SALVI s.p.a. fabbrica conduttori elettici	ISO 9001:2000	SPECIFICA TECNICA	Cod. ADR0210
		Descrizione CAVO 6X0,20 250 V"CE" PVC/PVC	
		Norme CEI 20-52 RoHS	Data 15/05/08

Categoria Merceologica	Multip. PVC/PVC
Applicazione	Sensori

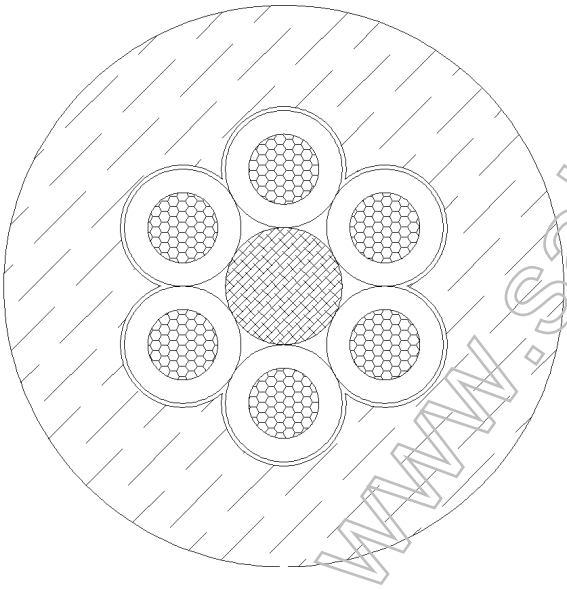

Dati Costruttivi		Dati Elettrici e Fisici	
N°. Conduttori	6		
Sezione	0,20 mm²		
Formazione	24 X 0,100 mm		
Natura del Conduttore	RAME ROSSO 0,10 +/- 0,007		
		Resistenza Elettr. Conduttore	100,0 Ohm/Km Max.

Numero Isolamenti	6
Diametro Isolamenti	1,10 mm
Tolleranza	±0,10 mm
Materiale di Isolamento	PVC X ISOLAM. UL1729 R3 80° 94 A

Numero Isolamenti	6
Diametro Isolamenti	1,10 mm
Tolleranza	±0,10 mm
Materiale di Isolamento	PVC X ISOLAM. R2/T11 80°- 93 SHORE A -

Diametro Guaina	4,95mm
Tolleranza	±0,20 mm
Materiale Guaina	PVC X GUAINA UL 2464 - 80°- 72 SHORE A

MARCATURA CAVO

SALVI S.p.A. - .RU AWM STYLE 2464 80℃ 3
00V

COLORAZIONE ISOLAM.

BI-BL-RS-NE-MA-AZ<>WH-BL-RD-BK-BN-L.BL

DATI TECNICI CAVO

	Temperatura Esercizio	-20 ÷ +80 ℃
	Peso	30,17 Kg/Km
	Tensione di Prova	1000 V

SALVI spa **Via Fratelli di DIO, 2/C 20026 NOVATE MILANESE (MI) ITALY**
Telefono +39 02 38.20.10.30 – Telefax +39 02 38.200.229 www.salvi-spa.com

La riproduzione o la cessione a terzi di questo documento, in qualsiasi forma, è proibita senza il consenso scritto della Salvi SpA. Tutti i diritti riservati.

www.salvi-spa.com

fabbrica conduttori elettici	ISO 9001:2000	SPECIFICA TECNICA	Cod. ADR0210
		Descrizione CAVO 6X0,20 250 V"CE" PVC/PVC	
		Norme CEI 20-52 RoHS	Data 15/05/08

Categoria Merceologica	Multip. PVC/PVC
Applicazione	Sensori

Dati Costruttivi	Dati Elettrici e Fisici	
	Tensione di Lavoro	300 V

www.salvi-spa.com -- www.salvi-spa.com -- www.salvi-spa.com

SALVI spa **Via Fratelli di DIO, 2/C 20026 NOVATE MILANESE (MI) ITALY**
Telefono +39 02 38.20.10.30 – Telefax +39 02 38.200.229 www.salvi-spa.com

La riproduzione o la cessione a terzi di questo documento, in qualsiasi forma, è proibita senza il consenso scritto della Salvi SpA. Tutti i diritti riservati.